

Profil Environmental Produit

Acti9 - Interrupteur de commande iSW avec indicateur - 2P - 20A

Représentatif de tous les interrupteurs de commande iSW allant de 6 à 32A






Informations générales

Produit de référence	Acti9 - Interrupteur de commande iSW avec indicateur - 2P - 20A - A9S60220
Description du produit	La fonction principale des produits interrupteurs 6/20/32A est l'ouverture et la fermeture en charge d'un circuit déjà protégé contre la surcharge. Fournit également la fonction de coupure.
Description de la gamme	Représentatif de tous les interrupteurs de commande iSW Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme étant développés avec une technologie similaire.
Unité fonctionnelle	Etablir, supporter et interrompre le courant assigné $I_n=20A$ et la tension assignée $U_e=415V$, et si applicable les caractéristiques particulières, pour une installation murale ou en coffret / armoire, en domaine d'application Domestique/Commercial ou Industriel, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit



Matières constitutives

Masse du produit de référence	73 g	comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels
-------------------------------	------	--

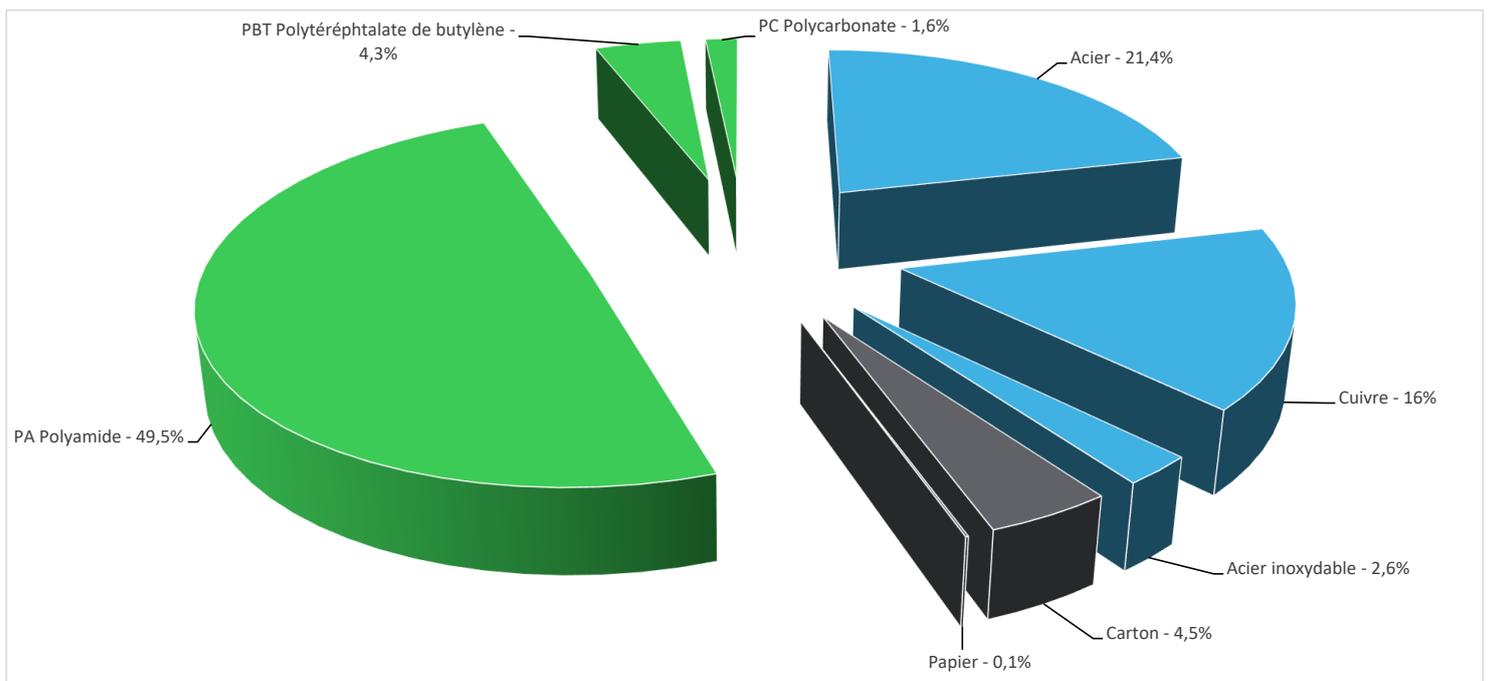

Plastiques	55,4%
Métaux	40,0%
Autres	4,6%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<https://www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/>



Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	41%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir de REECY'LAB, un outil développé par Ecosystem. Pour les matériaux ou composants qui ne sont pas disponibles dans cet outil, les données de la "méthode de calcul de recyclabilité et recouvrabilité de ECO'DEEE ont été utilisées. En l'absence de données l'hypothèse conservatrice "0% recouvrable" a été utilisée.
------------	----------------------------	-----	--


Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans			
Catégorie de produit	Interrupteurs			
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire			
Scénario d'utilisation	Taux de charge : 50% de lth Taux de temps d'utilisation : 30 % de la DVR			
Représentativité géographique	Europe			
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les procédés de fabrication et de transport utilisés dans cette analyse PEP (LCA-EIME dans ce cas) sont similaires et représentatifs du type de technologies utilisés pour fabriquer le produit			
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]	[C1 - C4]
	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Belgium, BE	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27	Electricity Mix; Low voltage; 2018; Europe, EU-27

Les résultats détaillés y compris l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et le découpage de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Indicateurs Obligatoires			Acti9 - Interrupteur de commande iSW avec indicateur - 2P - 20A - A9S60220					
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	Unité	Total	Fabrication [A1 - A3]	Distribution [A4]	Installation [A5]	Usage [B1 - B7]	Fin de Vie [C1 - C4]	Bénéfices [D]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	1,48E+00	4,64E-01	9,55E-03	6,12E-03	8,08E-01	1,92E-01	-2,84E-01
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,47E+00	4,57E-01	9,55E-03	5,85E-03	8,07E-01	1,89E-01	-2,81E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	1,00E-02	6,35E-03	0*	2,72E-04	1,08E-03	2,35E-03	-3,60E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	3,91E-08	0*	0*	0*	0*	3,91E-08	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	3,98E-08	3,42E-08	1,46E-11	4,05E-10	3,45E-09	1,79E-09	-4,68E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	9,13E-03	3,92E-03	6,14E-05	2,43E-05	4,61E-03	5,11E-04	-4,08E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg (PO4) ³⁻ eq	9,40E-05	8,35E-06	0*	4,42E-08	2,21E-06	8,34E-05	-4,27E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1,07E-03	4,24E-04	2,88E-05	6,44E-06	5,24E-04	8,61E-05	-1,82E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	1,39E-02	4,58E-03	3,16E-04	4,86E-05	7,87E-03	1,05E-03	-2,12E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	3,55E-03	1,49E-03	7,99E-05	1,30E-05	1,68E-03	2,84E-04	-8,75E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	2,09E-04	2,06E-04	0*	0*	5,85E-08	2,35E-06	-9,83E-05
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	3,20E+01	7,32E+00	1,33E-01	6,37E-02	2,06E+01	3,89E+00	-6,24E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	4,43E-02	0*	3,62E-05	2,61E-03	2,86E-02	8,99E-02	-2,26E-01

Indicateurs de Flux d'Inventaire			Acti9 - Interrupteur de commande iSW avec indicateur - 2P - 20A - A9S60220					
Flux d'inventaire	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de Vie	Bénéfices
			[A1 - A3]	[A4]	[A5]	[B1 - B7]	[C1 - C4]	[D]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	4,14E+00	1,25E-01	0*	4,57E-03	3,95E+00	5,69E-02	-1,07E-01
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	6,68E-02	6,68E-02	0*	0*	0*	0*	-5,02E-03
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	4,21E+00	1,92E-01	0*	4,57E-03	3,95E+00	5,69E-02	-1,12E-01
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	3,10E+01	6,34E+00	1,33E-01	6,37E-02	2,06E+01	3,89E+00	-6,24E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	9,75E-01	9,75E-01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	3,20E+01	7,32E+00	1,33E-01	6,37E-02	2,06E+01	3,89E+00	-6,24E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,03E-03	0*	8,43E-07	6,09E-05	6,66E-04	2,09E-03	-5,27E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	3,40E+00	3,32E+00	0*	0*	1,51E-02	6,97E-02	-8,03E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	4,95E-01	3,18E-01	3,35E-04	1,99E-02	1,16E-01	4,03E-02	-2,10E-01
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	1,61E-04	1,32E-04	2,38E-07	2,67E-06	2,43E-05	1,76E-06	-9,30E-05
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	3,16E-02	0*	0*	3,36E-03	0*	2,82E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v5.9.4, et la base de données version 2022-01 conformément à l'ISO14044.

Tous les résultats détaillés, y compris tous les indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et la division de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

A partir de l'évaluation environnementale, des règles de proportionnalité peuvent être appliquées pour extrapoler les résultats de cette PEP à chaque référence commerciale de la gamme couverte. Les facteurs d'extrapolation et résultats à la référence commerciale peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

